

ВІДІБРАНО У ЧЕРВНІ 2026



ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ

Органічні показники

БСК5 (норма – 3 мгО₂/дм³):

- мінімальне значення: 1,10 мгО₂/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький
- максимальне значення – зафіксовано перевищення:
- 3,52 мгО₂/дм³ р. Случ, м. Звягель

ХСК (норма – 50 мгО/дм³):

- мінімальне значення: 22,90 мгО/дм³ р. Хомора, м. Полонне
- максимальне значення: 36,40 мгО₂/дм³ р. Случ, м. Звягель

Біогенні показники

- **Амоній іони** (норма – 1,28 мг/дм³): в межах від 0,27 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 0,34 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне та р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;

- **Фосфат-іони** (норма – 3,5 мг/дм³): в межах від 0,056 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 0,150 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;

- **Нітрат-іони** (норма – 45 мг/дм³): в межах від 1,14 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель до 3,61 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;

- **Нітрит-іони** (норма – 3,3 мг/дм³): в межах від 0,008 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель до 0,035 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;

- **Сухий залишок** (норма – 1000 мг/дм³): в межах від 248 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 379 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель

СУББАСЕЙН ПРИП'ЯТІ

Небезпечні речовини - зафіксовано перевищення:

Залізо загальне (норма – 0,1 мг/дм³):

- 0,960 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;
- 0,408 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;
- 0,140 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький.

Марганець (норма – 0,01 мг/дм³) - зафіксовано перевищення:

- 0,240 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;
- 0,094 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;
- 0,090 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;
- 0,074 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне

АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту за ЕНЯмах:

• нікель та його сполуки (норма-34 мкг/дм³):

- 295,2 мкг/дм³ р. Хомора с-ще Понінка
- 288,4 мкг/дм³ р. Прип'ять с. Сенчиці
- 247,2 мкг/дм³ р. Уж м. Коростень
- 241,0 мкг/дм³ р. Льва с. Переброди
- 208,4 мкг/дм³ р. Ствига с. Познань
- 155,9 мкг/дм³ р. Стир с-ще Зарічне
- 128,4 мкг/дм³ р. Іква, с.Сапанів
- 108,4 мкг/дм³ р. Горинь с. Висоцьк
- 101,0 мкг/дм³ р. Случ Чернелівське вдсх. м. Хмельницький
- 107,4 мкг/дм³ р.Болдурка с.Лагодів
- 99,5 мкг/дм³ р. Случ с. Красносілка
- 81,0 мкг/дм³ р. Случ с. Коржівка
- 79,0 мкг/дм³ р. Хомора м. Полонне
- 73,2 мкг/дм³ р. Хомора 500 м вище скиду ТОВ «ПКПФ-Україна»
- 70,2 мкг/дм³ р.Горинь м.Ланівці
- 69,2 мкг/дм³ р. Хомора 500 м нижче скиду ТОВ «ПКПФ-Україна»
- 62,9 мкг/дм³ р.Острівка с-ще Лопатин
- 61 мкг/дм³ р.Стохід, с-ще Любешів
- 35,8 мкг/дм³ р.Турія с.Бахів

ВИЯВЛЕНО вміст показників в межах екологічних нормативів якості:

- **важкі метали** – хром загальний, кадмій та миш'як.



ВІДІБРАНО У ЧЕРВНІ 2026

місця питних водозаборів



транскордонні

Відсоток 100 %

від кількості пунктів
передбачених Програмою

ЯКІСТЬ ВОДИ У ТРАНСКОРДОННИХ ВОДОТОКАХ

Органічні показники

БСК5 (норма – 3 мгО₂/дм³):

- мінімальне значення: 1,30 мгО₂/дм³ р. Ствига, с. Познань
- максимальне значення: 2,10 мгО₂/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк

ХСК (норма – 50 мгО/дм³):

- мінімальне значення: 22,55 мгО/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк
- максимальне значення: 33,33 мгО/дм³ р. Стир, с. Зарічне

Біогенні показники

- **Амоній іони** (норма – 0,5 мг/дм³): в межах від 0,400 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк до **зафіксовано перевищення**:

- 0,814 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;
- 0,806 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці;
- 0,790 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди;
- 0,679 мг/дм³ р. Ствига, с. Познань.


- **Фосфат-іони** (норма – 2,15 мг/дм³): в межах від 0,077 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк до 0,101 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;

- **Нітрат-іони** (норма – 40 мг/дм³): в межах від 0,855 мг/дм³ р. Ствига, с. Познань до 2,280 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;

- **Нітрит-іони** (норма – 0,08 мг/дм³): в межах від 0,020 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне до 0,047 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці;

- **Сухий залишок** (норма – 1000 мг/дм³): в межах від 189 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці до 205 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди.

СУББАСЕЙН ПРИП'ЯТІ

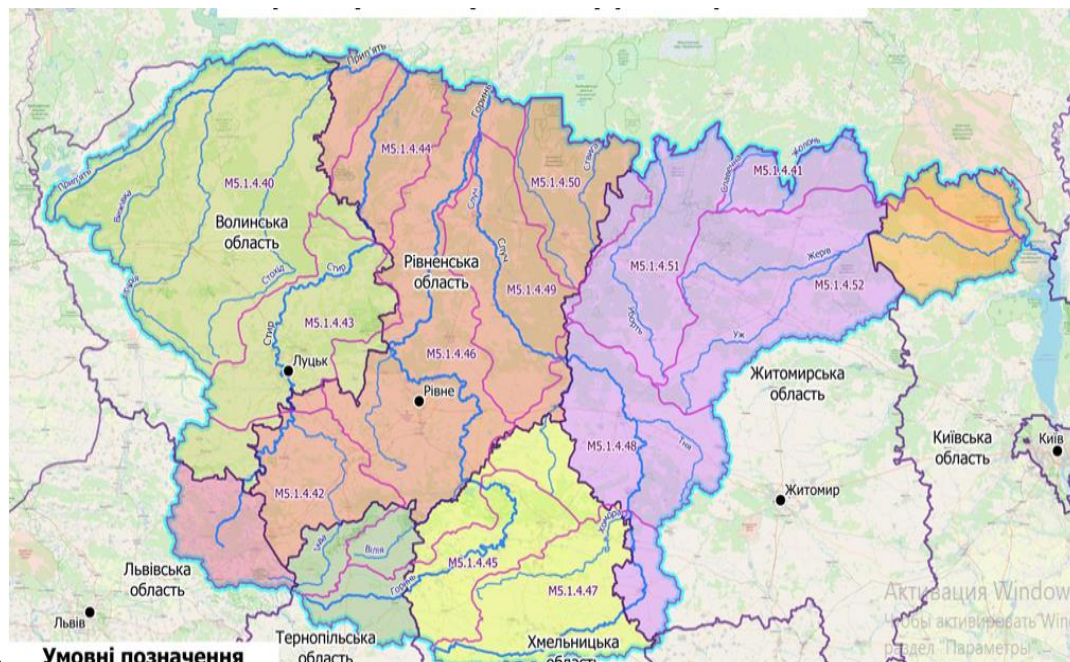

Умовні позначення

Небезпечні речовини: зафіксовано перевищення вмісту

Заліза загального (норма – 0,1 мг/дм³):

- 0,365 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці;
- 0,353 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;
- 0,318 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;
- 0,293 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди;
- 0,259 мг/дм³ р. Ствига, с. Познань.